

Typlösning för åtgärd i skyddsrum

T11-101	Monterbar pelare	E
----------------	-------------------------	----------

Författare: Lars-Erik Holmberg och Björn Ekengren.

1. Förutsättningar

1.1 Tillämplighet:

Denna handling beskriver hur monterbar pelare utförts samt hur underhåll av ingående komponenter skall ske.

1.2 Åtgärd:

Monterbar pelare skall underhållas enligt nedan. Följande avsnitt finns:

Benämning	Avsnitt	Behörighet	Projekterings-handlingar	Utförande-kontroll
T11-101:1	3	E	-	E

1.3 Granskning:

Ett K i rubrikens högra ruta respektive under punkt 1.2 innebär att en skyddsrumssakkunnig som har kvalificerad behörighet måste anlitas vid tillämpning av denna typlösning. Om ett E är markerat krävs ej kvalificerad skyddsrumssakkunnig. I de fall både K och E förekommer i typlösningen markeras rutan med K/E.

1.4 Tillverkning:

Vid behov av skyddsrumsspecifika komponenter som anges i typlösningen får tillverkning av dessa ske av den som uppfyller kraven enligt komponentlösning K00-101. Komponent utan anvisad komponentlösning får tillverkas utan tillämpning av komponentlösning K00-101.

1.5 Handlingar:

Följande handlingar hänvisas till i denna typlösning. Samtliga handlingar finns tillgängliga på www.msb.se/skyddsrum.

- Typlösning T12-105
- Komponentlösning K00-101

2. Kvalitetssäkring

2.1 Projekteringskontroll:

Denna typlösning kräver inga projekteringshandlingar.


2.2 Utförandekontroll:

Om tillämpningen av denna typlösning sker i samband med skyddsrumskontroll skall färdigt utförande granskas och godkännas av den som utfört skyddsrumskontrollen. I övriga fall skall kontroll av färdigt utförande göras av den som utfört arbetet och ske genom en undertecknad skriftlig egenkontroll som överlämnas till byggnadens ägare.

3. Utförande och underhåll

Monterbar pelare används för att förstärka skyddsrumstaket så att det kan motstå vapenlast och raslaster. I fredstid skall pelare vara demonterad och tillsammans med fotplåt och monteringsstång förvarad i skyddsrumsförrådet.

3.1 Illustrationer:

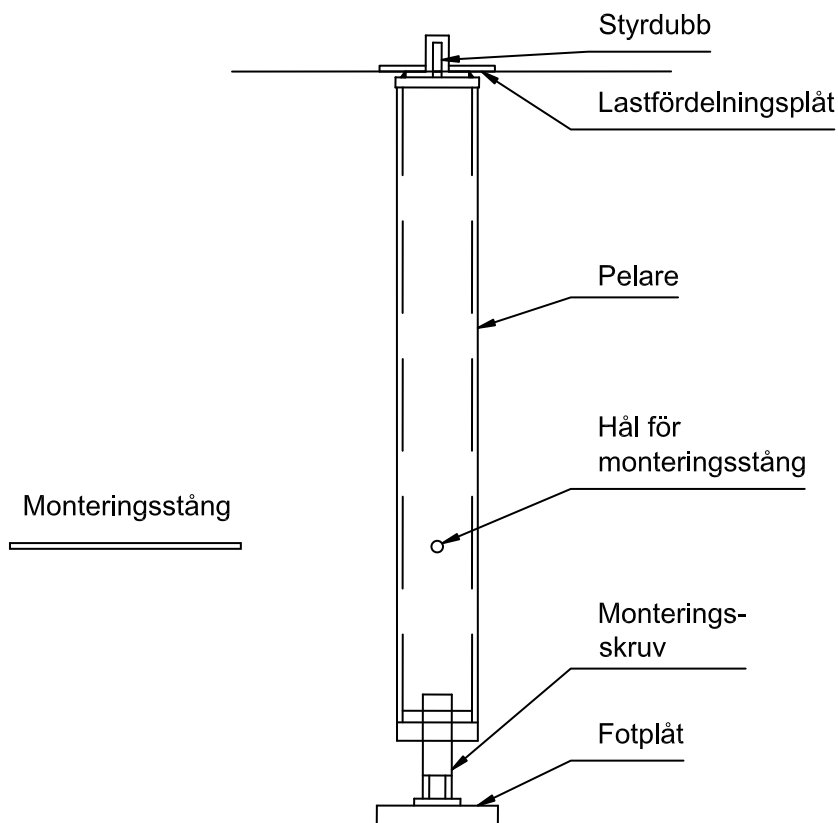

Figur T11-101a. Vy av monterbar pelare.

3.2 Underhåll:

Underhållsåtgärder utförs återkommande för att säkerställa funktionen hos monterbar pelare, dock minst vart femte år.

1. Smörjning av monterings-skruv utförs. Se figur T11-101a.
2. Komplettering av rotskydd utförs vid rostangripna ytor enligt typlösning T12-105.